




### Hydrant nadziemny Hn1

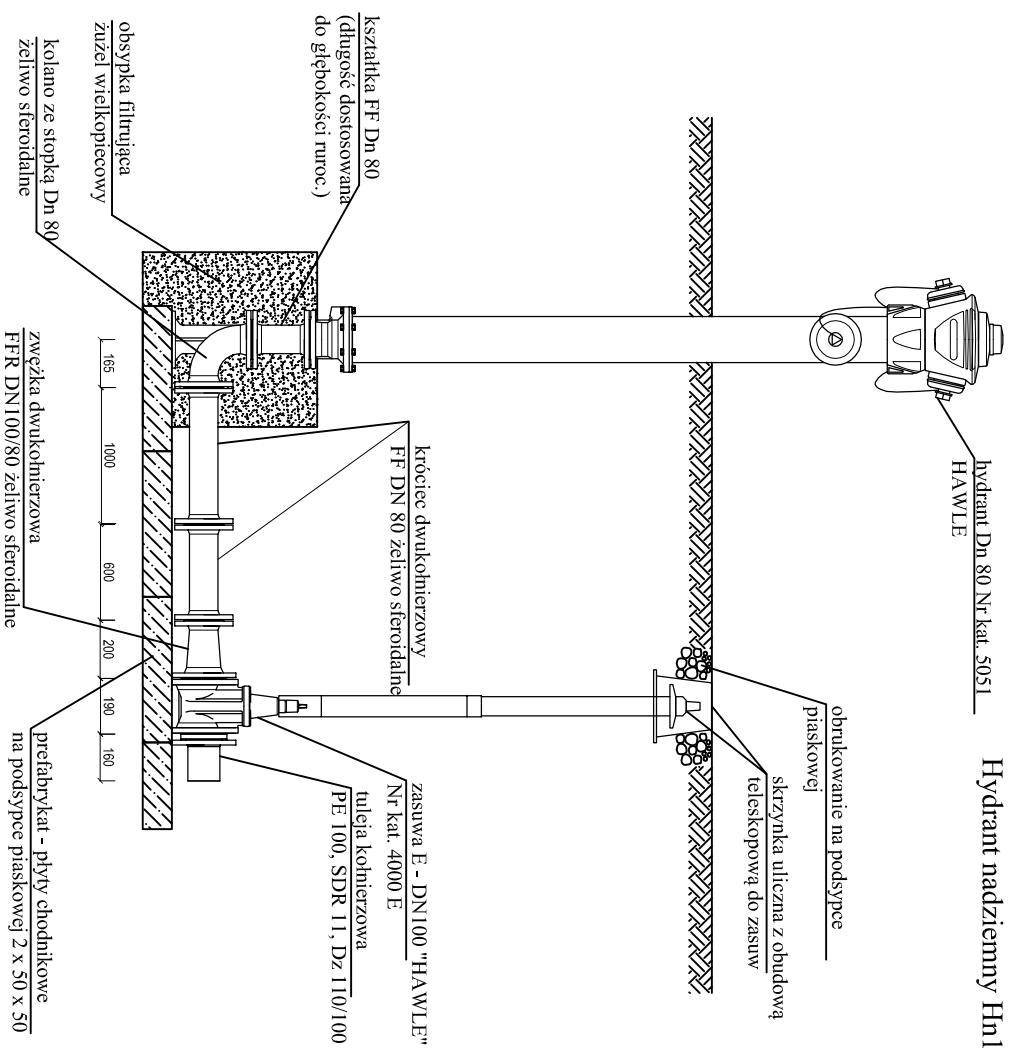

### Hydrant nadziemny Hn4

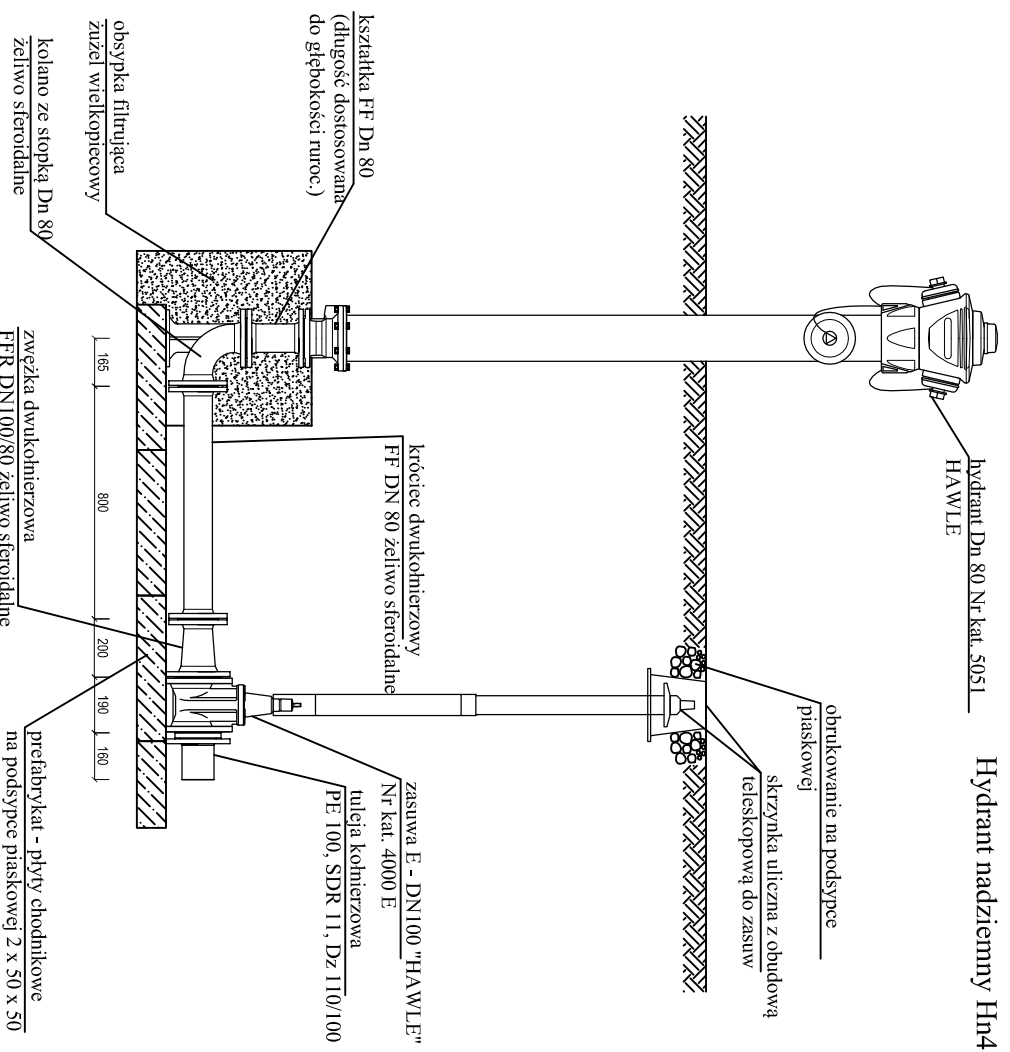

### Hydrant nadziemny Hn2, Hn3

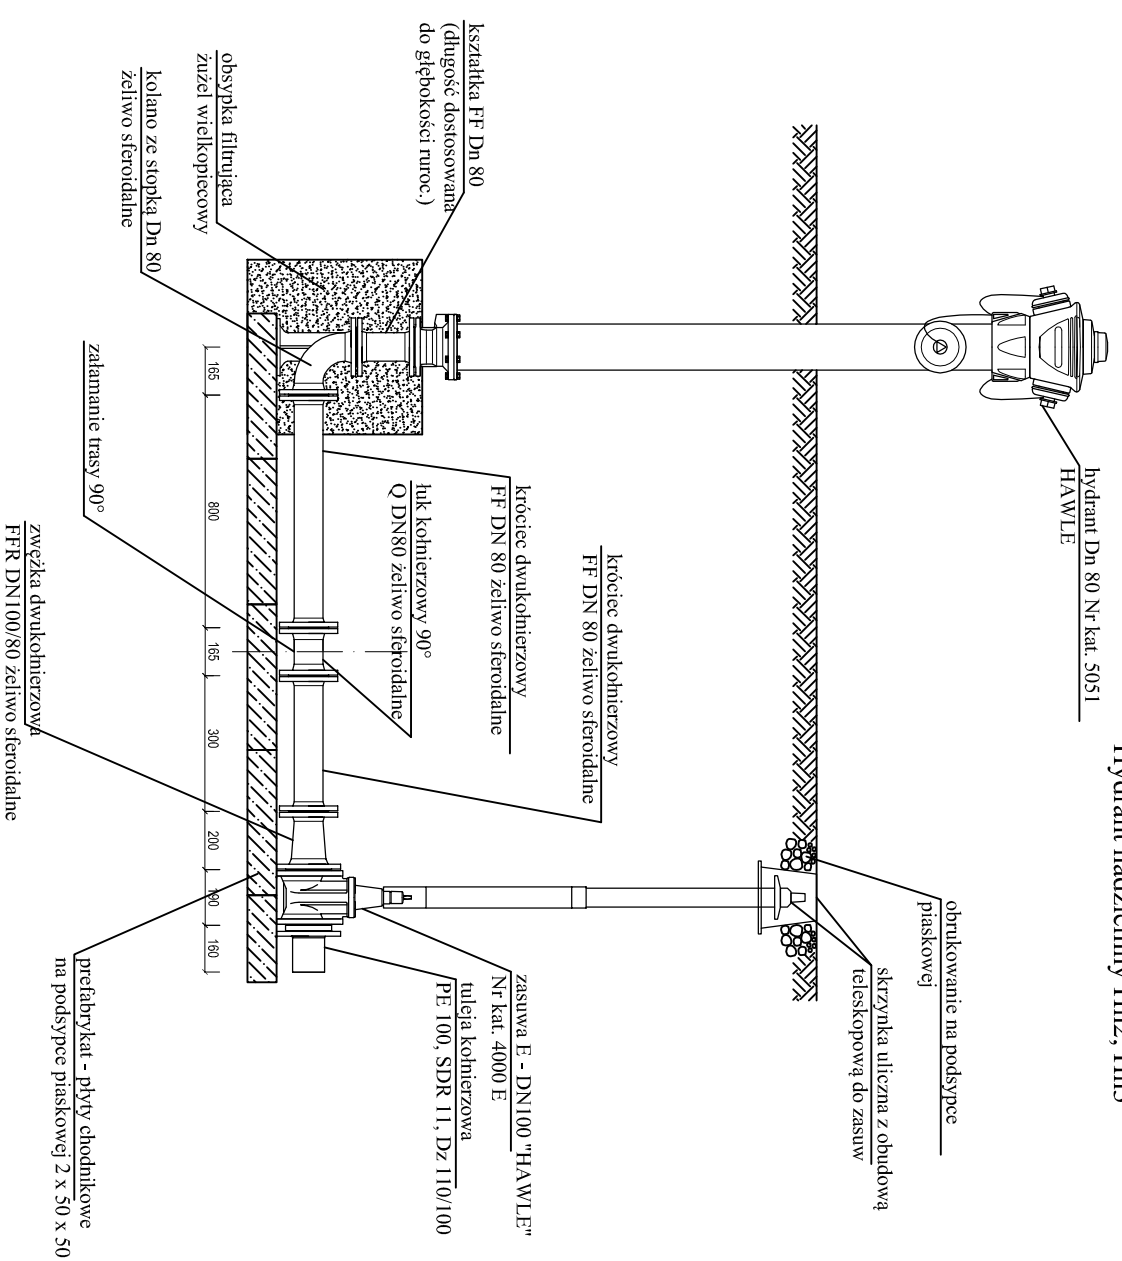

<b>43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 13</b>			
<b>AKTYM</b> Sp. z o.o.			
Investor:	Projektował:	Inię i nazwisko / nr upr. bud.	Podpis:
<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b> <b>ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec</b>		mgr inż. Marta Białuch upr. nr SI.40724.0005/10 spec. Kwalifikacja	
Investycja:	Opracował:	mgr inż. Lukasz Nędzka	
<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce (rejon pompowni ścieków P16)</b>	Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Cembala nr upr. 67/03 B-8 spec. Instalacyjno-sterowniczo nr upr. 17/01 B-8 spec. Organizm	
Stadium:	<b>Projekt budowlany</b>		
Tytuł rys.:	Nr projektu:	Skala:	Data:
Schematy zabudowy hydrantów DN80	03-02-2020	-	09.2020r.
			Nr rys.: 5 36,8