


Studnia tworzywowa DN600mm

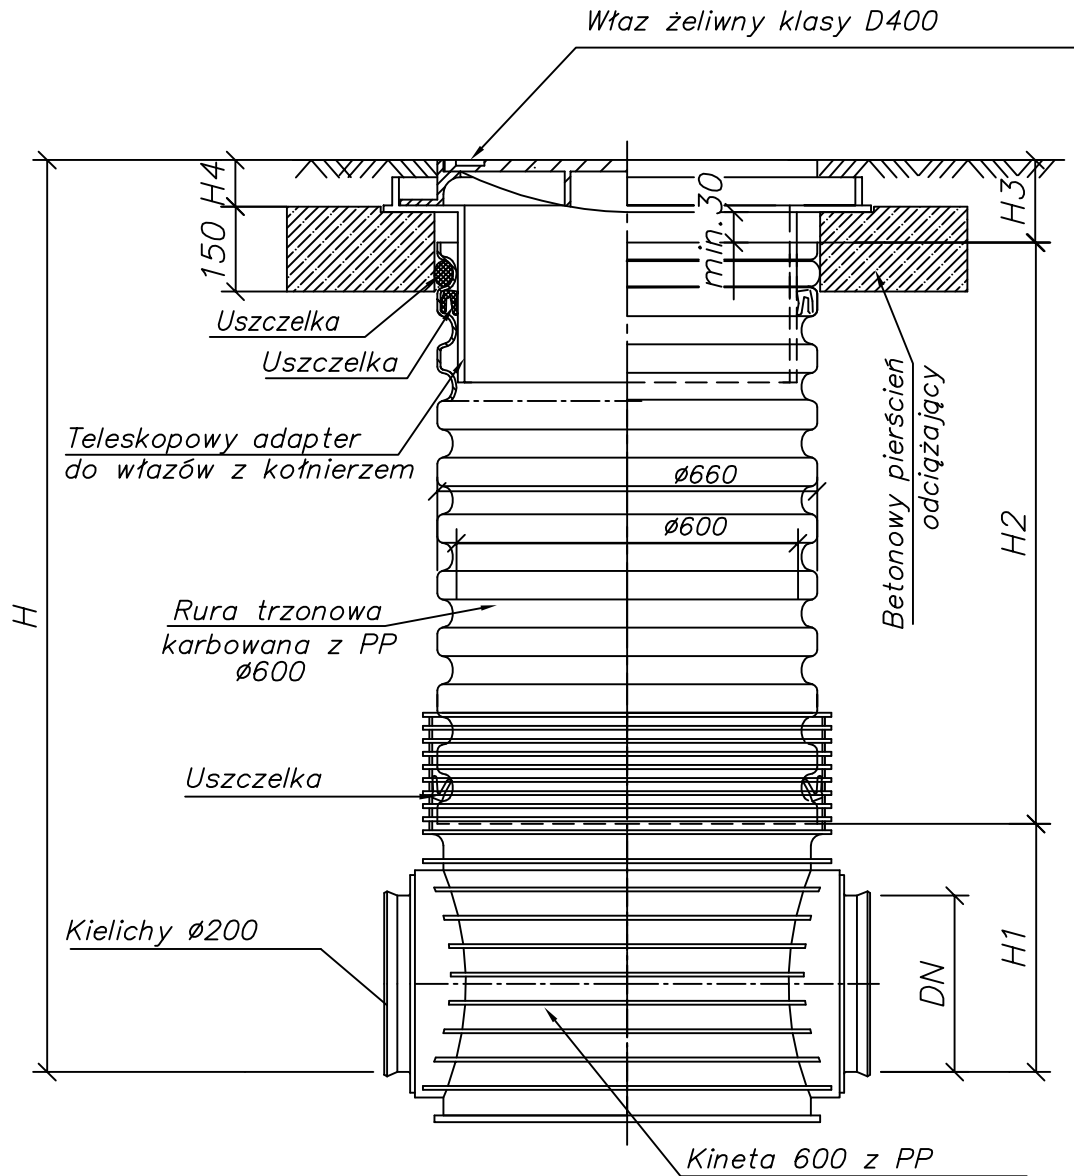

43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 13		AKTYN Sp. z o.o.	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec	Imię i nazwisko / nr upr. bud.	Podpis:
Inwestycja:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce (rejon pompowni ścieków P16)	Projektował:	mgr inż. Marta Błachut upr. nr SLK/6734/PWBS/16 spec. Instalacyjna
		Opracował:	mgr inż. Łukasz Nędzka
Stadium:	Projekt budowlany	Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Cembala nr upr. 97/93 B-B spec. Instalacyjno-Inżynierska nr upr. 17/91 B-B spec. drogową
Tytuł rys.:	Studnia tworzywowa DN600	Nr projektu:	03-02-2020
		Skala:	-
		Data:	09.2020r.
		Nr rys.:	9.2